



Detail Einspeisung Löschwasser

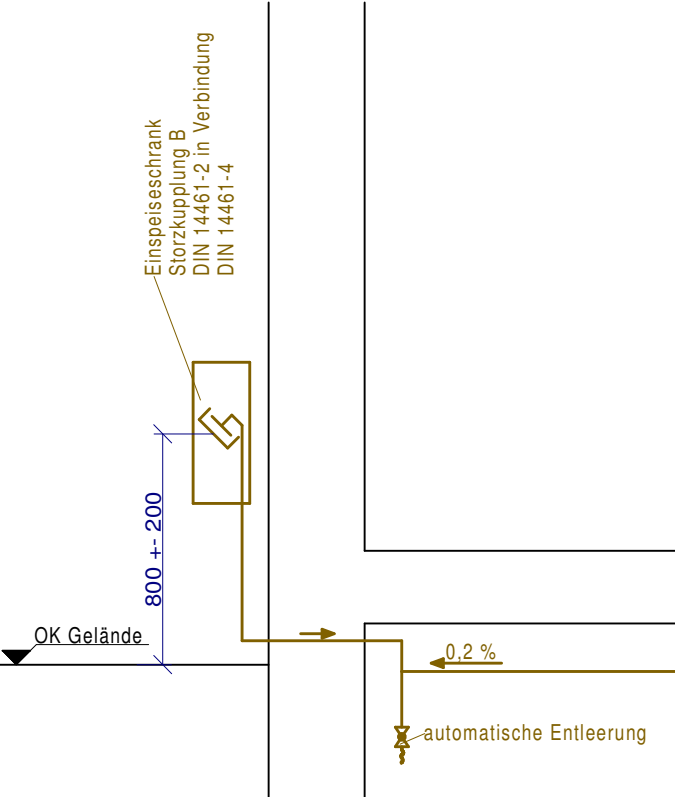

Detail Entnahme auf der Etage mit Einbauschrank

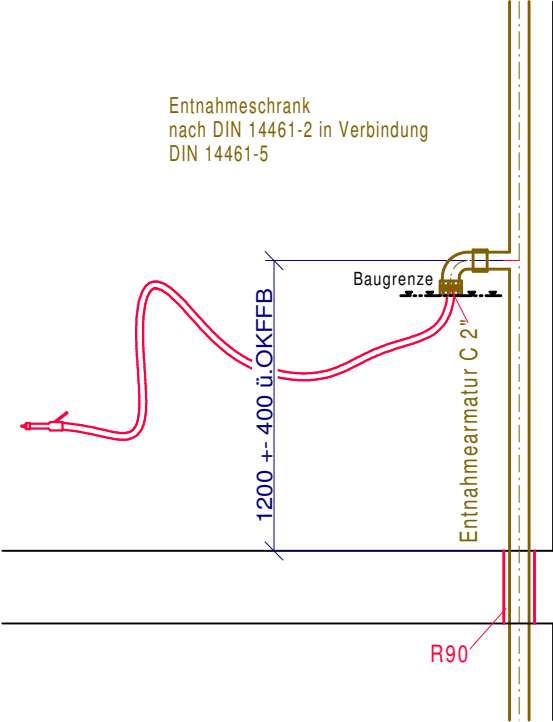

Rohrleitung für Löschwasserleitung trocken
Edelstahl 1.4401; Presssystem mit Edelstahl-Pressverbinder;
Dichtelemente: FKM; Druckbereich 1,6 MPA (16 bar); DIN 19188-600;
geeignet für: Feuerlöschanlagen nass/trocken und trocken nach DIN 14462

DN	da mm	s mm
50	54,0	1,5
65	76,1	2,0
80	88,9	2,0

Index		Datum	Änderung	Name
Ingenieure Türpe & Flach Partnerschaft Technische Ausrüstung		Auftraggeber: Große Kreisstadt Zschopau Altmarkt 2 09405 Zschopau		
Bodelschwinghstr.24, 09116 Chemnitz Tel.: 03 71/30 99 74 Fax: 313194 e mail: tuerpe-flach@chemonline.de www.heizungsklima.com		Architekt: weiße architekten Barbarossastr.39 09112 Chemnitz		
Projekt-Nr.: 2020040-5		Bezeichnung: Ausführungsplanung Strangschema Feuerlöschleitung		Maßstab: ohne
Datum: 08.12.2022				Blatt-Nr.: 7
				geprüft: